CEM-D310 -MID

CEM-D310 -MID, Compteur d'énergie triphasé indirect certifié MID

Code: Q23602.

> Módules: 4
> Certification: MID
> Sortie transistor: 1
> Système: Triphasés
> Mesure: Indirecte
> Rang mesure (V): 3x127(230)...3x230(400)V
> Rang mesure (A): .../5A

La description

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte .../5 A et .../1 A (selon le modèle) avec bornes plombables et possibilité de communication via les protocoles Modbus RS-485 et M-BUS (selon le modèle).

Autres caractéristiques :

- Certification MID module B+D (selon le modèle).
- Classe 1 en énergie active (classe B selon MID), classe 2 en énergie réactive.
- Conforme à la norme EN 50470 (norme européenne MID) ou CEI 62052-11 (norme internationale) selon le type.
- Dimensions réduites (4 modules sur rail DIN).
- Compteur d'énergie partiel pouvant être réinitialisé.
- 1 sortie à impulsions programmable (selon le modèle).
- 1 entrée numérique pour le contrôle du tarif et le comptage d'impulsions (selon le modèle).
- Calendrier pour la tarification horaire.
- Communications Modbus RS-485 et M-BUS (selon le modèle).
- Affichage des paramètres électriques basiques (V, A, kW, kWh, PF, etc.).

Application

- Compteur pour sous-comptage énergétique.
- Applications nécessitant la vérification et la facturation de l'énergie à l'aide de compteurs certifiés MID.
- Compteur permettant de vérifier l'énergie imputée par le distributeur d'énergie.
- Rapport de consommation énergétique et connectivité avec SCADA.
- Contrôle de l'énergie et des coûts dans les processus industriels.

CEM-D310 -MID

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte /5A et/ou 1A.

Code: Q23602.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	< 0.5 W, < 2 VA
Fréquence	50 ... 60 Hz
Tension nominale	3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~ ± 20 %

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	71.5 x 90 x 74 (mm)
Boîtier	PC+ABS
Fixation	DIN rail (IEC 60715)
Poids (kg)	0,38

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 51 (Installé) IP 40 (zone terminale)
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-40 .. +85 °C
Température de travail	-40 ... +70 °C

Circuit de mesure de courant

Consommation	< 1 VA
Courant de référence (Iref)	.../5 A (5A)
Courant mesure minimum	.../5 A (0.05A)
Courant de transition	0.250 A

Circuit de mesure de tension

Tension nominale	3 x 127/220 ... 3 x 230/400 V ~ ± 20 %

Interface utilisateur

LED	2 LED: kWh: 4000 imp/kWh, kvarh: 4000 imp/kvarh
Clavier	2 Clés
Type d'affichage	LCD
Valeur maximale	4294967 kWh

Règlementation

Règlementation	IEC-62053-21; IEC 62053-23; IEC 62053-52; IEC 62052-11; UNE-EN 50470-3; MID (EU Directive 2014/32/EU on Measuring Instruments Annex II, Module B

Sorties numériques de transistor

CEM-D310 -MID

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte /5A et/ou 1A.

Code: Q23602.

Type	Optocoupler
Sortie d'impulsions, durée (Ton / Toff)	Ton: 40 ms / Toff: 64.34 ms
Sortie d'impulsions, courant maximum	≤ 27 mA
Tension maximale	≤ 27 V

Précision de mesure

Mesure de l'énergie réactive (kvarh)	Classe 2 (IEC 62053-23)
Mesure d'énergie active (kWh)	Classe B (UNE-EN-50470)

CEM-D300

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte /5A et/ou 1A.

CODE	TYPE	Rang mesure (V)	Rang mesure (A)	Sortie transistor	Certification	Módules	Entrées numériques	Communications	Protocole
Triphasés indirect									
Q23601.	CEM-D310	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A	1	IEC	4			
Q23602.	CEM-D310 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A	1	MID	4			
Q23611.	CEM-D311	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A		IEC	4	2	RS-485	Modbus/RTU
Q23612.	CEM-D311 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A		MID	4	2	RS-485	Modbus/RTU
Q23621.	CEM-D312	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A o .../1A		IEC	4	2		MBUS
Q23622.	CEM-D312 -MID	3x127(230)...3x230(400)V	.../5A		MID	4	2		MBUS

CEM-D310 -MID

Compteur d'énergie électrique triphasé avec mesure indirecte /5A et/ou 1A.

Code: Q23602.

Dimensions

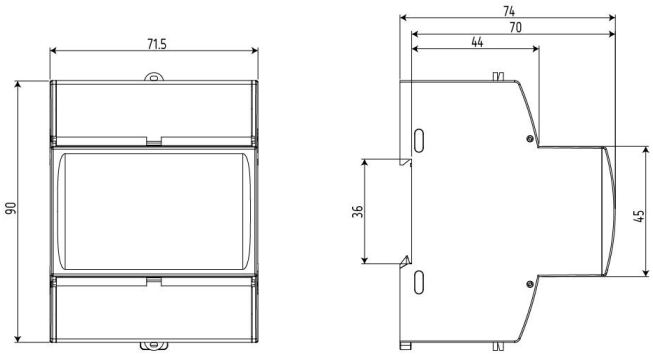

Connexions

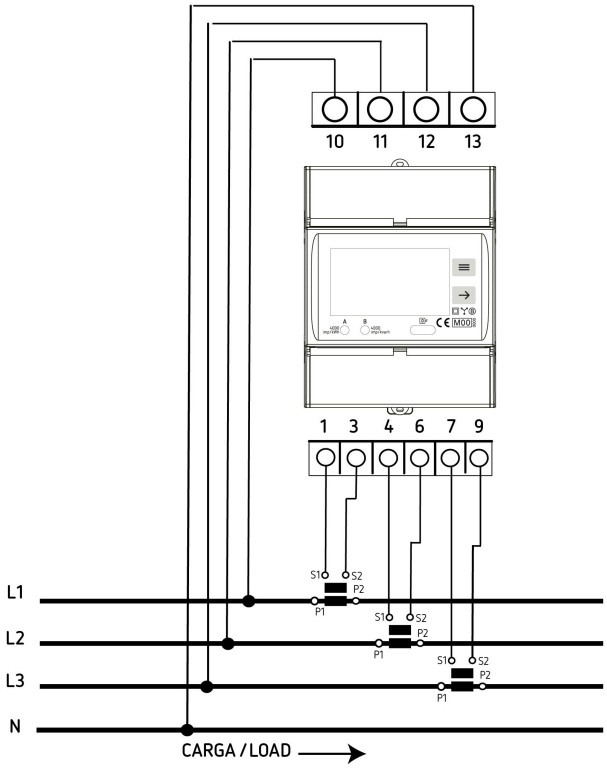

Date de création: 16/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.