


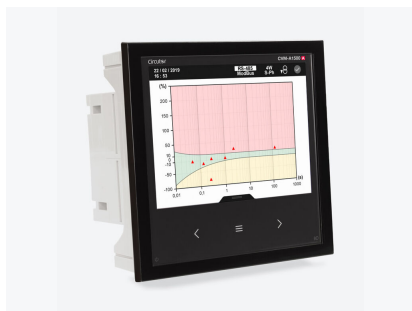

CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

CVM-A1500A-ITF-485-ICT2, Analisador de redes painel com registo de eventos de qualidade e transitórios Certificado de Calibración de acordo com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)

Código: M563110000A00

- > Protocolo: Modbus/RTU | BACnet | webserver (HTTP) | XML | HTML5
- > Memória: 200 MB
- > Memória: Sim
- > Eventos / Forma de onda: Sim
- > Certificación: IEC 61000-4-30 (Class A)
- > Precisão energética: 0,2S (.../5A)
- > Comunicações: RS-485 | Ethernet
- > Saída transistor: 2
- > N° relés: 2
- > Entradas digitais: 2
- > Harmónicas: 63
- > Corrente entrada: .../5 A | .../1 A | 250 mA
- > Fixação: Painel
- > Módulos: 144 x 144

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	máx. 29.4 VA
Frequência	45 ... 65Hz
Tensão nominal	100...240 V ~

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	máx. 11.9 W
Tensão nominal	120 ... 300 Vcc


Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144.7 x 144.7 x 131.1 (mm)
Envoltente	Plástico UL94-V0 autoextinguible
Fixação	Painel (43700) 138x138
Peso (kg)	0,95

Características ambientais

Grau de proteção	IP 40 (Frontal), IP 65 (Vedação), IP 30 (não montado)
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20... +80 °C
Temperatura de trabalho	-10...+50 °C

Normas



CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analizador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Certificações	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE EN 61010, UNE EN 61000-6-4, UNE EN 61000-6-2, IEC 664, UNE-EN 55022, Medidas de acordo com : IEC 61557-12

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 600 V
Corrente nominal (In)	.../5A, .../1A, .../0.250A
Margem de medição de corrente de fase	0.01...10A (.../5A), 0.01...2A (.../1A), 0.01...0.5A (.../0.250A)
Medição de corrente de corrente de neutro	0,02...0,5A (.../0,250A, calculado)
Consumo máximo em entrada de corrente	0,9 VA
Corrente máxima de impulso	100 A
Corrente mínima de medição	0,01 A (.../5A, .../1A, .../0,250A)

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 600V
Impedância de entrada	1.2MΩ
Margem de medição de frequência	40...70 Hz
Margem de medição de tensão	20...600 V~
Consumo máximo em entrada de tensão	0,15 VA
Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V~

Interface do utilizador

LED	3 LED
Resolução do monitor	VGA (640x480)
Teclado	Capacitive, 3 keys
Tipo de visor	TFT cor

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	4 kV
Quantidade	3
Tipo	Contato sem potencial
Corrente máxima em curto-circuito	5 mA
Tensão máxima em circuito aberto	15 Vcc

Saídas digitais de relés

Vida elétrica em carga máxima	3x10 ⁴ ciclos
Vida mecânica	1x10 ⁷ ciclos
Potência máxima de comutação	1500 VA



CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analizador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Saídas digitais de transistor

Largura de impulso	1 ms
Quantidade	2
Saída de pulsações, duração (Ton / Toff)	0,3 ms / 0,7 ms
Saída de pulsações, frequência máxima	1 kHz
Saída de pulsações, corrente máxima	130ma
Tensão máxima	48 Vdc


Precisão na medição

Assimetria de corrente Ka (I)	classe A (IEC 61000-4-30)
Assimetria de tensão Ka (U)	Classe A (IEC 61000-4-30)
Desequilíbrio de corrente Kd (I)	classe A (IEC 61000-4-30)
Desequilíbrio de tensão Kd (U)	classe A (IEC 61000-4-30)
Medição de frequência	Classe 0.02 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
Medição de corrente de fase	classe 0,1 ±1 dígito 0,05...8A (.../5A), 0,01...1,2A (.../1A), classe 0,2 ±1 dígito 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de corrente de neutro	classe 1 ±1 dígito 0,1...6A (.../5A), 0,05...1,2A (.../1A), calculado (.../0,250A)
Medição de energia reativa (kvarh)	(IEC 62053-23) Classe 1 (.../5A), Classe 2 (.../1A, .../0.250A)
Medição de potência reativa (kvar)	(Vn 230/110 Vac) classe 0,5 ±1 dígito 0,05...6A (.../5A), 0,01...1,2A (.../1A), 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de potência aparente (kVA)	(Vn 230/110 Vca) classe 0,5 ±1 dígito 0,05...6A (.../5A), 0,01...1,2A (.../1A), 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de energia ativa (kWh)	(IEC 62053-22) Classe 0.2S (.../5A), Classe 0.5S (.../1A), Classe 0.5S (.../0.250A)
Medição de potência ativa (kW)	(Vn 230/110 Vac) classe 0,5 ±1 dígito 0,05...6A (.../5A), 0,01...1,2A (.../1A), 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de fator de potência	classe 0,5 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
THD de corrente	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
THD de tensão	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
Medição de tensão de fase	classe 0,1 ±1 dígito (50...600 Vac, .../5A, .../1A, .../0,250A)
Medição de tensão de neutro	Classe 0,5 ±1 dígito (55...500 Vca, .../5A, .../1A, .../0.250A)
Pinst Flicker	3 % (IEC 61000-4-15)
Pst Flicker	5 % (0,2...10 Pst) (IEC 61000-4-15)
Harmônicos de corrente (THD)	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
Harmônicos de tensão (THD)	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)

Comunicação em série

Protocolo	ModBus/RTU, BACnet
Tecnologia / Tipo	RS-485 / BACnet

CVM-A



CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analizador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

CÓDIGO	MODELO	Precisão energética	Corrente entrada	Certificación	Comunicações
M563110000A00	CVM-A1500A-ITF-485-ICT2	0,2S (.../5A)	.../5 A .../1 A 250 mA	IEC 61000-4-30 (Class A)	RS-485 Ethernet
M563510000A00	CVM-A1500A-FLEX-485-ICT2	1	Rogowski	IEC 61000-4-30 (Class A)	RS-485 Ethernet
M56311.	CVM-A1500-ITF-485-ICT2	0,2S (.../5A)	.../5 A .../1 A 250 mA		RS-485 Ethernet
M56351.	CVM-A1500-FLEX-485-ICT2	1	Rogowski		RS-485 Ethernet




CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analizador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Dimensões

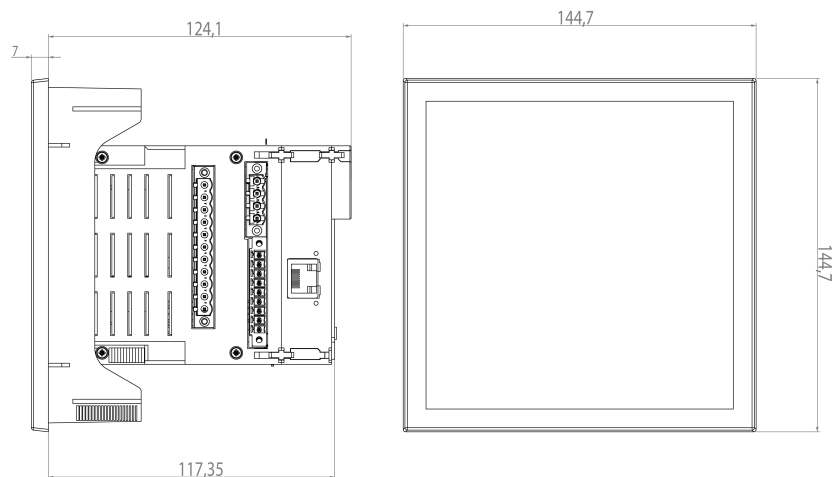

Conexões

