

QNA 600

QNA600, Equipamentos de Registo de qualidade de fornecimento eléctrico

Código: Q22010.

> Protocolo: HTTPS - NTP - SFTP - IEC61850
> Memoria: 16 GB
> Eventos / Forma de onda: Sim
> Servidor Web: Sim
> Certificación: IEC 61000-4-30 (Class A)
> Precisão energética: 0,5s
> Comunicaçãos: Ethernet | Wi-Fi | 4G
> Harmónicas: 64
> Classe: A
> Intervalo Medida (V): 11 ... 500 V ~ (V F-N / V Ph-N)
> Intervalo de Medida (A): 0.05 ... 10 A
> Alimentação: 180 ... 300 V ~
> Corrente entrada: ... / 5 A
> Fixação: Rack

Especificações

Alimentação auxiliar de bateria

Autonomia	30 minutos
Tipo de bateria	Ni-MH
Capacidade	2500 mAh

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	15 ... 25 VA
Frequência	50 ... 60 Hz.
Tensão nominal	180 ... 300 V ~

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	210 x 132.25 x 305.2 (mm)
Envolvente	Chapa de aço zincada
Fixação	Rack 19''
Peso (kg)	3,4

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 IK 08
Humidade relativa (sem condensação)	0 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-40...+70 °C
Temperatura de trabalho	-10...+45 °C

Circuito de medição de corrente

Frequência de amostragem	512 amostras / ciclo
Corrente nominal (In)	... /5 A

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



QNA 600

Analisador de qualidade de fornecimento (PQI-A-FI1-H)

Código: Q22010.

Margem de medição de corrente de fase	0.05 ... 10 A~

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT IV 600 V
Impedância de entrada	1 MΩ
Margem de medição de frequência	42.5...69 Hz
Margem de medição de tensão	11 ... 500V F-N / 17 ... 866V F-F
Tensão nominal	230 V ~
Tensão mínima de medição (Vstart)	11 V ~

Rede de comunicação

Mecanismo de ligação	RJ-45
Protocolo	HTTPS-NTP-SFTP-IEC61850
Tecnologia / Interface	Ethernet 10 Base T - 100 Base Tx auto-detetável

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT IV (600 V) o CAT III (1000 V) IEC 61010
Normas	IEC 60529, IEC 61000-4-30, IEC 61000-6-5, IEC 62586-1, IEC 62586-2, IEC 61010-1, IEC 60297-3-100, IEC 62053-22, IEC-62053-23, IEC 17065, IEC 61850, IEEE 1159-3, IEC 61557-12, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)

Interface do utilizador

LED	6 LED
Resolução do monitor	240 x 128 pontos
Teclado	7 botões de pressão

Precisão na medição

Desequilíbrio de corrente Kd (I)	± 0,15 % (IEC61000-4-30 classe A)
Desequilíbrio de tensão Kd (U)	± 0,15 % (IEC61000-4-30 classe A)
Medição de frequência	± 0,1 % (IEC-61557-12 classe 0.1)
Medição de corrente de fase	± 0,2 % (IEC-61557-12 classe 0.2) (0.5 ... 10 A~)|± 0.2% (IEC 61000-4-30, classe A) (10 ... 120% FS)
Medição de energia reativa (kvarh)	±1 % (IEC-62053-24 classe 1s)
Medição de potência reativa (kvar)	± 1 % (IEC 61557-12 classe 1)
Medição de energia ativa (kWh)	± 0,5 % (IEC-62053-22 classe 0.5s)
Medição de potência ativa (kW)	± 0,5 % (IEC-61557-12 classe 0.5)
Medição de fator de potência	± 0,5 % (IEC-61557-12 classe 0.5)
THD de corrente	(10 ... 100%): Classe I (IEC 61000-4-7) Classe A (IEC 61000-4-30)



QNA 600

Analisador de qualidade de fornecimento (PQI-A-FI1-H)

Código: Q22010.

THD de tensão	(10 ... 100%): Classe I (IEC 61000-4-7) Classe A (IEC 61000-4-30)
Medição de tensão de fase	± 0,1 % (IEC-61557-12 classe 0.1) (50 ... 500 V~)|± 0.1% Un (IEC 61000-4-30, classe A) (10 ... 150% Un)
Medição de tensão de neutro	±1% FS (2 ... 150 V)
Pinst Flicker	Classe F1 (IEC 61000-4-15) Classe A (IEC 61000-4-30)

Processador

Frequência de amostragem	512 amostras/ciclo por canal

Radiocomunicação

Tecnologia / Tipo	4G

Comunicação sem fios

Banda	2.4 GHz, IEEE 802.11 b / g / n
Tecnologia / Tipo	Wi-Fi

QNA 600

CÓDIGO	MODELO Intervalo Medida (V)	Precisão energética	Intervalo de Medida (A)	Comunicações	Protocolo	Certificación	Memoria
Q22010.	QNA 600 11 ... 500 V ~ (V F-N / V Ph-N)	0,5s	0.05 ... 10 A	Ethernet | Wi-Fi | 4G	HTTPS - NTP - SFTP - IEC61850	IEC 61000-4-30 (Class A)	16 GB

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




QNA 600

Analisador de qualidade de fornecimento (PQI-A-FI1-H)


Código: Q22010.

Dimensões

QNA600

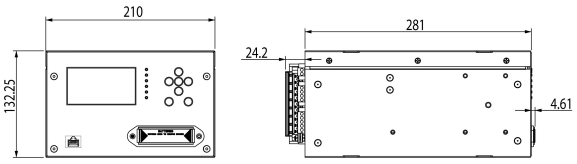


Soporte de Rack / Rack support

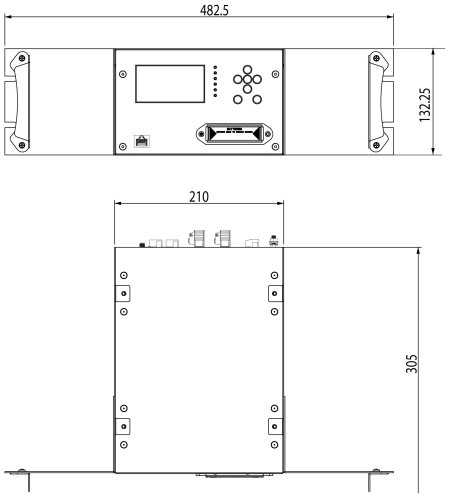

Conexões

RED trifásica - 3 hilos
3-wire three-phase mains

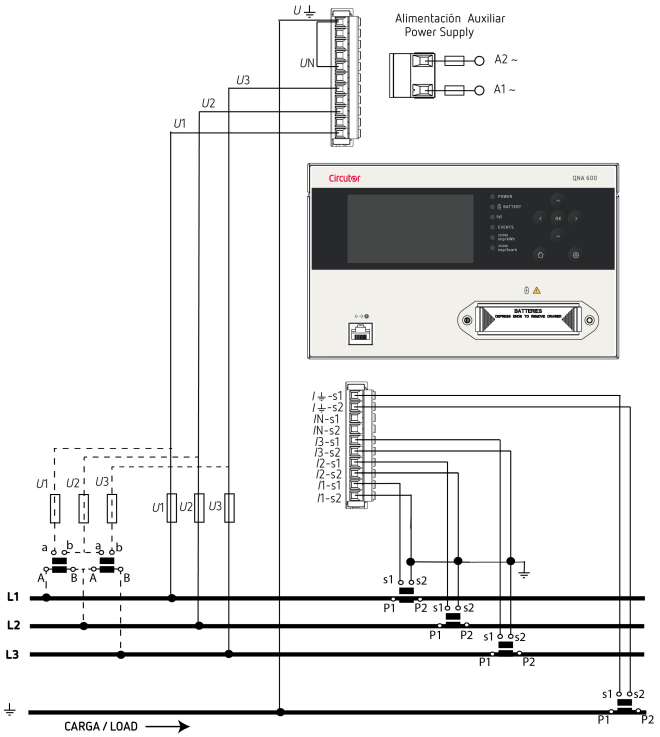

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.